
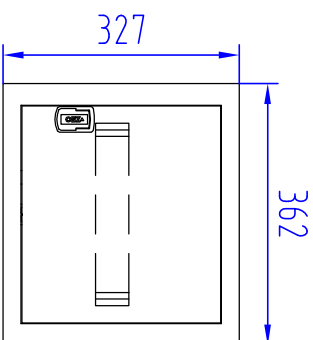


OVĚŘENÍ SKŘÍŇKY OS

INPE AC 50 Hz, 230V/TN-S

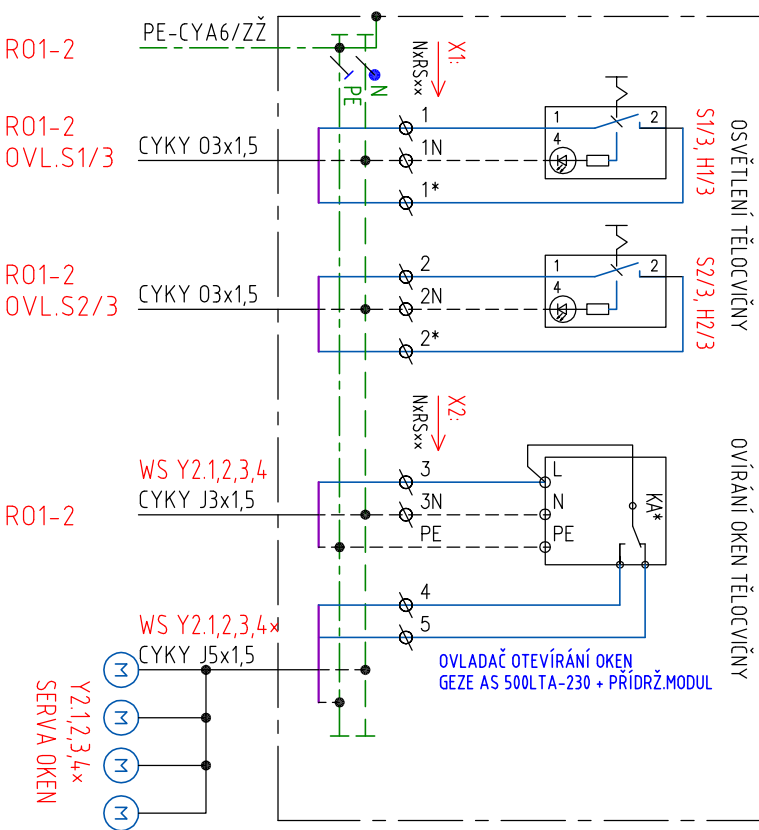

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	OS
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	DEF. RZA-Z-1514
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 30
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š. 362/v. 327/hl. 90mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 9003
OBSLUHA :	PRAČ.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VŘCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHODRU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEN :	DLE ČSN 332000-4-4,1,ed3
NAPÁJECÍ NAPĚT.SOUSTAVA :	SAMOČINNODPOJENÍM OD ZDROJE
OVĚŘENÍ NAPĚT.SOUSTAVA :	INPE AC 50Hz, 230V/TN-S
PROVEDENÍ A In PŘÍPOJNIC	DLE POPISU NA SCHÉMATU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	Ing. Zdeněk Novák - NOVEL
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
KONTROLOVAL :	Ing. Milan Černocký	
MÍSTO STAVBY :	ZŠ a ZUŠ Školní 246, p.o., Školní 246, 735 41 Petřvald	Obchodně technická a projektční kancelář A.Gavlas 111/32, 700 30 Ostrava tel.: +420 603 448 517, novel@ihscalc.cz
STAVEBNÍK :	Město Petřvald, Nám. Gen. Václava 2511, 735 41 Petřvald	
AKCE/ NÁZEV :	ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 246, PETŘVALD	
OBJEKT/ ČÁST :	ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
OBSAH :	OVĚŘENÍ SKŘÍŇKY OS	
DATUM :	08/2019	
STUPEŇ PD :	DPS	
ZAK. Č. :	1219	
FORMÁT :	1x44	
MĚŘÍTKO :	PŘÍLOHA č.:	
	-	05