



QLine a. s.

Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Tel.: 59 66 57 250

Fax: 59 66 57 249

E-mail: qline@qline.cz

[Http://www.qline.cz](http://www.qline.cz)

Kanalizace Podlesí

Příloha : **D.1.1.08.3.1**
DSO 08.3 ČS10 – přípojka NN
Investor: **Město Petřvald**
Stupeň: **DSP+DPS**
Zakázkové číslo: **20032**
Datum: **09/2020**
Objednatel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Archívní číslo: **20021**

OBSAH

Textová část

- 201 Technická zpráva
- 202 Specifikace prací a materiálu

Výkresová část

- 211 Přehledové schéma funkč. celků přípojky nn
- 212 Řezy kabelovou trasou
- 213 Souběhy a křížení

- 221 Situační schéma funkč. celků napájecího přívodu

201. Technická zpráva

201.	Technická zpráva	1
201.1.	Všeobecná část	2
201.1.1.	Identifikační údaje :	2
201.1.2.	Předmět projektu	2
201.1.3.	Projekční podklady	2
201.1.4.	Projekt řeší :	2
201.1.5.	Projekt neřeší :	3
201.1.6.	Parcely dotčené stavbou	3
201.1.7.	Přípojovací bod a trasa přípojky nn	3
201.2.	Základní technické údaje	3
201.2.1.	Rozvodné soustavy	3
201.2.2.	Prostředí a prostory	3
201.2.3.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	3
201.2.4.	Energetická bilance	4
201.2.5.	Označování použité v projektu	4
201.3.	Technické provedení	4
201.3.1.	Technické řešení	4
201.3.2.	Elektroměrový rozváděč RE1	4
201.3.3.	Uzemnění	5
201.3.4.	Vytýčení inženýrských sítí	5
201.3.5.	Výkopy v ochranných pásmech	5
201.3.6.	Použití chrániček	5
201.3.7.	Zabezpečení křížených sítí	5
201.3.8.	Uložení kabelu	5
201.3.9.	Nakládání s odpady	5
201.3.10.	Doplňující údaje - bezpečnost	6
201.3.11.	Plán kontrolních prohlídek	6
201.3.12.	Protipožární zabezpečení stavby	6
201.3.13.	Vlivy na životní prostředí	7

201.1. Všeobecná část

201.1.1. Identifikační údaje :

Název akce: **Kanalizace Podlesí**
D.1.1.08.3.1
DSO 08.3 ČS10 - přípojka NN

Investor: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Objednatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Projektant: Luděk Čáp capl@qline.cz
QLine a. s.
Varenská 49, 702 00 Ostrava
IČO: 25 86 93 02
DIČ: 388- 25 86 93 02
tel: 59 6657 250
fax: 59 6657 249

Datum zpracování: září 2020

Projekční stupeň: DSP+DPS

Zakázkové číslo: 20032

Archivní číslo: 20021

201.1.2. Předmět projektu

Předmětem projektové dokumentace je prováděcí projekt provozního souboru DSO 08.3 ČS10 - přípojka NN. Projekt řeší dodávku a montáž elektroměrového rozváděče RE1 pro čerpací stanici, včetně napájecího přívodu pro technologický rozváděč RMS-DR1.

201.1.3. Projekční podklady

- ◆ Požadavky investora na technické a dispoziční řešení
- ◆ Objednávka č. 21-9065-0104
- ◆ Podklady předané objednatelem
- ◆ Provozní soubory ostatních navazujících souborů
- ◆ Technická jednání s projektanty ostatních částí.
- ◆ Technická řešení použitá na stavbách obdobného charakteru.
- ◆ Katalogové údaje a normy platné v době zpracování projektu, zejména řada ČSN 33 2000

201.1.4. Projekt řeší :

Přípojku nn pro čerpací stanici. Projektem řešená přípojka začínají přívodním kabelem ze skříně HDS do elektroměrového rozváděče RE1 včetně a končí napájecím kabelem v hlavním technologickém rozváděči čerpací stanice RMS-DR1.

Přípojku z distribučního vedení po HDS (přípojková skříň) řeší podle zákona č. 458/200 Sb a vyhlášky ERU č. 51/2006 provozovatel distribuční soustavy.

Smlouva pro ČS10 má číslo 20_SOBS01_4121662273.

201.1.5. Projekt neřeší :

Část přípojky, která přísluší provozovateli distribuční soustavy a smluvní vztahy mezi provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

201.1.6. Parcely dotčené stavbou

3648 – trvalý travní porost – vlastník SJM Tluchoř Peter a Tluchořová Michaela Elena
3482/14 – orná půda – vlastník Město Petřvald

201.1.7. Připojovací bod a trasa přípojky nn

Přípojka nn bude napojena ze stávající skříně X10/SS100, z které se prodlouží stávající NNk, který bude veden výkopem v zemi a zaústěn v nové přípojkové skříni HDS/SS100 (ve vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s.) umístěné na hranici přípojného místa parcela č. 3482/14.

Kabelová trasa povede po parcele č. 3482/14, kde bude umístěn i elektroměrový pilíř RE1 u čerpací stanice viz. situační výkres.

Odběrné místo a podmínky připojení do distribuční soustavy je určeno stanoviskem provozovatele soustavy č. 20_SOBS01_4121662273.

201.2. Základní technické údaje

201.2.1. Rozvodné soustavy

Pro napájení technických zařízení řídicího systému je použita rozvodná soustava:

- 3NPE ~ 50Hz 400/230V TN-C-S tech. prostředky RE1

201.2.2. Prostředí a prostory

Charakteristika prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem u projektem dotčených prostorů:

<i>Prostor vlivu</i>	<i>označení</i>	<i>přiřazení z hlediska úrazu el. proudem</i>
venkovní v rozsahu teplot schopnost osob	AA3,AA4,AB3,AB4, AD3 BA4	nebezpečné poučené osoby

201.2.3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411
základní ochrana

Před přímým dotykem živých částí ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.2
ochrana při poruše

Automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3 a 411.4
Dvojitá nebo zesílená izolace dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412

základní ochrana i ochrana při poruše

Požadavky dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 412.2

Ochrana malým napětím PELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 414

základní ochrana i ochrana při poruše

Požadavky dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 414.2

Doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 415

Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 415.2

201.2.4. Energetická bilance

Instalovaný výkon : 7,78 kW

Soudobý výkon : 4,13 kW

Stupeň zajištění dodávky el. energie : 3

201.2.5. Označování použité v projektu

Označování použité v projektu je provedeno podle ČSN EN 61082-1 ed.2.

201.3. Technické provedení

201.3.1. Technické řešení

Stavební objekt řeší připojení ČS na zdroj elektrické energie. Napojení ČS se provede ze stávající skříně X10/SS100, z které se prodlouží stávající NNk, který bude veden výkopem v zemi a zaústěn v nové přípojkové skříně HDS/SS100 (ve vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s.) umístěné na hranici přípojného místa parcela č. 3482/14.

Investor na vlastní náklady dále zrealizuje připojení ČS kabelem vedoucím přes elektroměrový rozváděč RE1 do přípojkové skříně HDS. Napojovací kabel se v rámci přípojky elektro k ČS použije typu CYKY-J 4x10 mm². Z elektroměrového rozváděče do technologického rozváděče RMS-DR1 se použije kabel CYKY-J 5x6 mm². V zemi bude kabel uložen v chrániče KF 09063 do pískového lože a nadkryje se výstražnou fólií. Pod komunikací bude kabel uložen v minimální hloubce 1200 mm pod niveletou vozovky, ve volném terénu bude uložen v minimální hloubce 800 mm.

201.3.2. Elektroměrový rozváděč RE1

Elektroměrový rozváděč pro jednotlivé ČS je navržen jako plastový v pilíři, který je tvořen typizovanou sestavou o rozměrech 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20. Hlavní jistič před třífázovým, jednosazbovým elektroměrem měřením je stanoven dle požadovaného příkonu ČS na 20A s vypínací charakteristikou typu B. Rozváděč bude

místěn v oplocení odběrného místa tak, aby k ní byl zajištěn přístup pro odečet spotřebované energie pracovníkům spol. ČEZ Distribuce, a.s..

201.3.3. Uzemnění

Uzemnění přípojkové skříně bude zemnicím páskem FeZn 30x4mm ve výkopu v délce 25m.

201.3.4. Vytýčení inženýrských sítí

Před zahájením zemních prací nutno zajistit vytýčení všech dotčených inženýrských sítí a provést ruční sondy pro ověření jejich polohy. Tyto práce se zapíší do stavebního deníku a podle výsledků vytýčení se upřesní kabelová trasa v zemi.

201.3.5. Výkopy v ochranných pásmech

Před zahájením výkopových prací v ochranných pásmech budou správci dotčených inženýrských sítí přizváni k provádění dozoru. Výkop bude proveden otevřenou rýhou o šířce 0,4 m a hloubce 0,8 m. V místech souběhu a křížení s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi bude výkop proveden ručně v celé šíři ochranného pásma – minimálně 1,5m od okraje potrubí a kabelových vedení. Při pracích v ochranných pásmech je nutná největší opatrnost a nesmí zde být používáno nevhodné nářadí a žádných mechanizačních prostředků. Před zásypem pracovní rýhy je nutno všechny dotčené podzemní inženýrské sítě předat protokolárně jejich správcům.

201.3.6. Použití chrániček

V místě křížení inženýrských sítí bude kabel uložen do chráničky s přesahem 1,5m od okrajů potrubí na obě strany.

Minimální vzdálenosti pro souběhy a křížení jsou stanoveny v ČSN 73 6005.

201.3.7. Zabezpečení křížených sítí

Křížená podzemní vedení musí být zajištěna proti průvěsu, pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Po čas výstavby je nutno stále kontrolovat a hlídat polohu stávajících podzemních vedení.

201.3.8. Uložení kabelu

Kabel bude uložen v pískovém loži 0,1 m pod a 0,1 m nad kabelem. Kabel bude označen výstražnou fólií. Po provedení výkopu se kabel neprodleně uloží do výkopu a provede se jeho geodetické zaměření a geometrický plán pro stanovení plochy zatížené věcným břemenem. Po uložení a geodetickém zaměření kabelu se provede hutněný zásyp zeminou z výkopu a terén se upraví do původního stavu.

Vykopaná zemina bude shromažďována v manipulačním pruhu a po provedení zaměření kabelu se použije pro zához a úpravu terénu.

Výkopem nesmí být narušena stabilita stávajících staveb.

201.3.9. Nakládání s odpady

Stavebník je povinen s odpady nakládat v souladu s ustanovením § 12 a 16 zákona o odpadech 185/2001 Sb. V platném znění a některých dalších zákonů. Stavebník v rámci kolaudačního řízení doloží doklady o způsobu nakládání s odpady: jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob jejich využití nebo odstranění. Vykopaná zemina bude dočasně shromažďována v manipulačním pruhu a po uložení kabelu a jeho zaměření se výkop zahází vykopanou zemínou. Bude-li vykopaná zemina a kamení využita v prostoru stavby pro rekultivační účely nebude katalogizována za odpad. V opačném případě provede původce odběr vzorku, pokud hodlá zeminu a kamení využít k rekultivačním pracím mimo stavbu. Nebude-li proveden rozbor vzorku, prohlásí původce zeminu a kamení za odpad. V tomto případě spadá do kategorie:

katalog.číslo	druh odpadu
170504	zemina a kamení

201.3.10. Doplnující údaje - bezpečnost

Pro zajištění požadavků na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí je nutno dodržovat ustanovení platných předpisů, zejména nařízení vlády č. 101/2005, vládní nařízení č. 378/2001, vládní nařízení č. 17/2003, vládní nařízení č. 616/2006. Pro práci na el. zařízení platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. (Obsluha a práce na el. zařízeních).

El. zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (El. instalace budov) ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Ochrana před úrazem elektr. proudem), ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (Uzemnění a ochranné vodiče), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (Výběr soustav a stavba vedení, ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení – v platném znění).

Při výkopových pracích musí být dodrženy podmínky stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Elektromontážní práce musí provádět pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize podle ČSN 33 2000-6.

U všechny dodaných výrobků musí být posouzena shoda ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. (v platném znění) a 100/2013 Sb.

Pravidelná údržba a kontrola zařízení se řídí plánem údržby a revizí provozovatele.

201.3.11. Plán kontrolních prohlídek

Plán kontrolních prohlídek sleduje posloupnost pracovních procesů. Do tohoto plánu je nutno zahrnout:

- Kontrola vytýčení inženýrských sítí
- Kontrola zajištění pracoviště před vstupem cizích osob
- Kontrola provádění výkopů v ochranných pásmech
- Kontrola zajištění křížených sítí a použití chráničů
- Kontrola hloubky a trasy výkopu
- Kontrola zapískování a uložení vedení
- Kontrola zásypu, hutnění a úpravy terénu
- Kontrola dokladů, revizí, atestů a pod.

201.3.12. Protipožární zabezpečení stavby

Z hlediska protipožární bezpečnosti se jedná o stavbu bez požárního rizika.

201.3.13. Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

202. Specifikace prací a materiálu

Název	Mj	Počet
Specifikace dodávky		
Rozváděč RE1		
Elektroměrový rozváděč 3f s jednosazbovým měřením do 40A v plastovém pilíři s hl. jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20C	ks	1,00
Elektromontáže		
Montážní materiál		
CYKY-J 4x10 mm ² , pevně	m	5,00
CYKY-J 5x6 mm ² , pevně	m	15,00
TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 2 m barva tmavě šedá	ks	2,00
KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 50mm	m	15,00
Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	15,00
Výstražná folie 250/33 blesk	m	15,00
Zkušební svorka	ks	6,00
Ukončení vodičů do 4 mm ²	ks	4,00
Ukončení vodičů 16 mm ²	ks	18,00
Podružný materiál		
Výkopové práce		
Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm	m	10,00
Pískové lože h=200mm, š=500mm	bm	10,00
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, š=500mm	bm	10,00
Štěrkodrt' h=250mm, š=500mm	bm	10,00
Živičný povrch h=100mm, š=500mm	bm	10,00
Úprava povrchu	bm	10,00
Služby		
Revize	hod	12,00
Inženýrská činnost	hod	10,00
Oživení a komplexní zkoušky	hod	5,00
Vytýčení inženýrských sítí	hod	8,00
Geodetické zaměření	hod	18,00
Dokumentace sk. pr. 3 pare	hod	16,00

LEGENDA:

Proudové soustava:

3NPE~50Hz 400/230V TN-C-S


Ochrana před úrazem el. proudem
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411

Uložení vedení dle ČSN 33 2000-5-52

Vnější vlivy

Charakteristika prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a přikazení vnějších
vívů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem:



Prostor vlivu	označení	přikazení z hlediska úrazu el. proudem nebezpečné
venkovní	AA3,AA4,AB3,AB4,AD3	

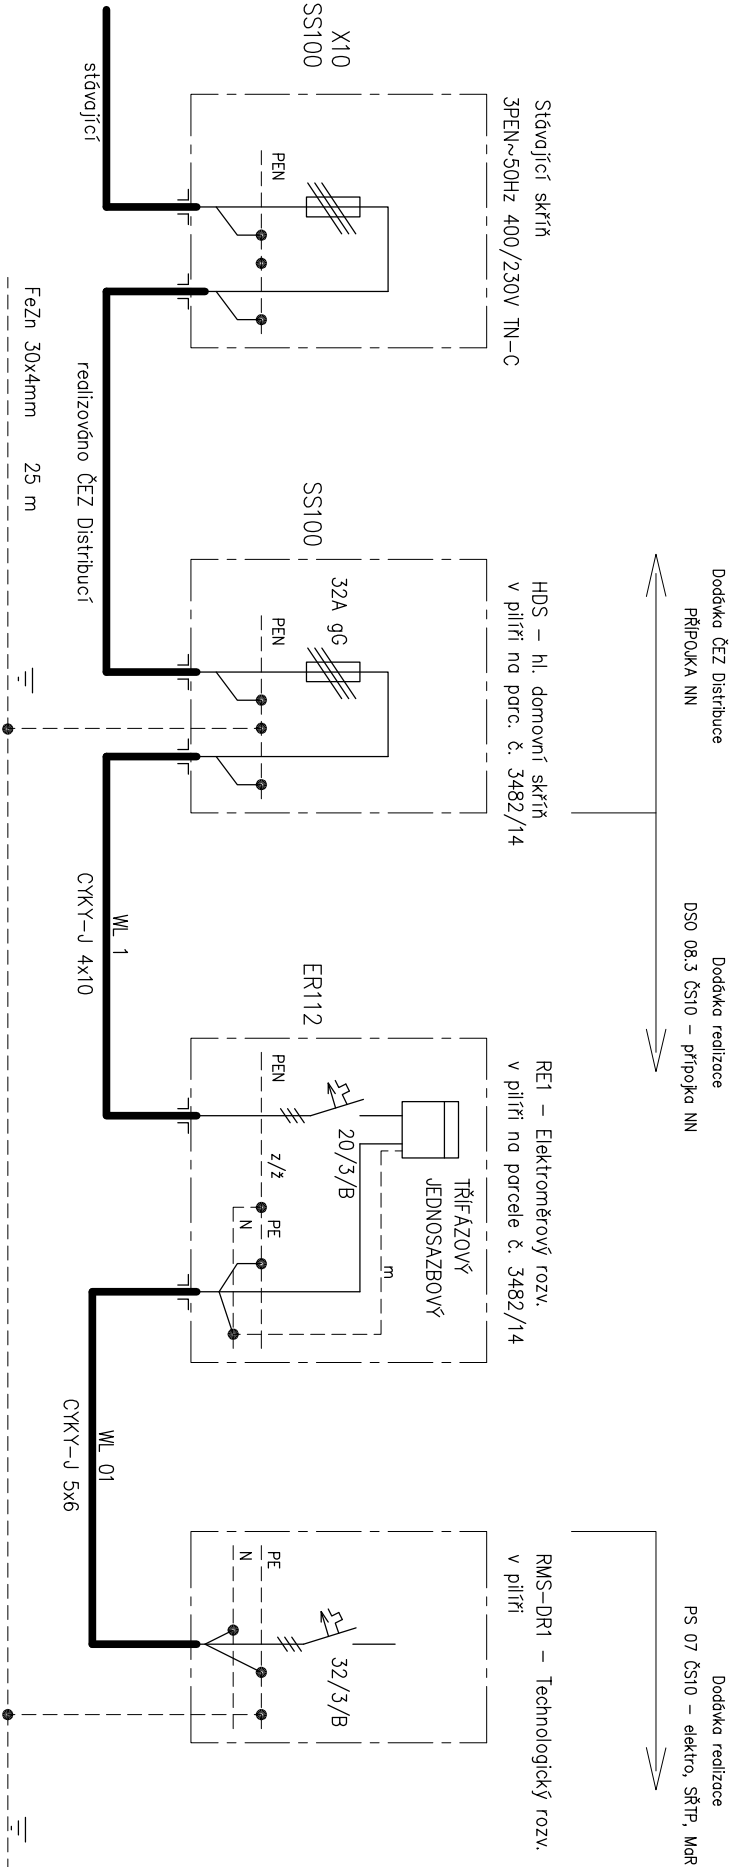

= ČS10		+ RE1	
stran 1		strana 1	
gline a.s.	projektant	kreslil	kontroloval
Vorenská 3101/49	09/2020	09/2020	09/2020
702 00	Ostřava	Čáp	Česlák
investor		akce	
Město Petřvald		Kanalizace Podleší	
DSO 08.3		Čerpací stanice ČS10	
DSO 08.3		ČS10 - přípojka NN	
výkres		zakázkové č.	
celků přípojky nn		20032	
		arch. číslo	
		20021/	
		strana	
		1	

ŘEZY KABELOVOU TRASOU


Jednotky jsou v cm.




= Čs10

qline a.s. Varenská 3101/49 702 00 Ostrava	projektant 09/2020 Čáp	kreslil 09/2020 Čáp	kontroloval 09/2020 Česlík	investor Město Petřvald	akce Kanalizace Podleší Čerpačt stanice ČS10 DSO 08.3 ČS10 – přípojka NN	výkres Řezy kabelovou trasou	zakázkové č. 20032	arch. číslo 20021/212	stron 1 strana 1
---	------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--	------------------------------	---------------------------------	---

Nejmenší vodorovné vzdálenosti




Nejmenší svise vzdálenosti

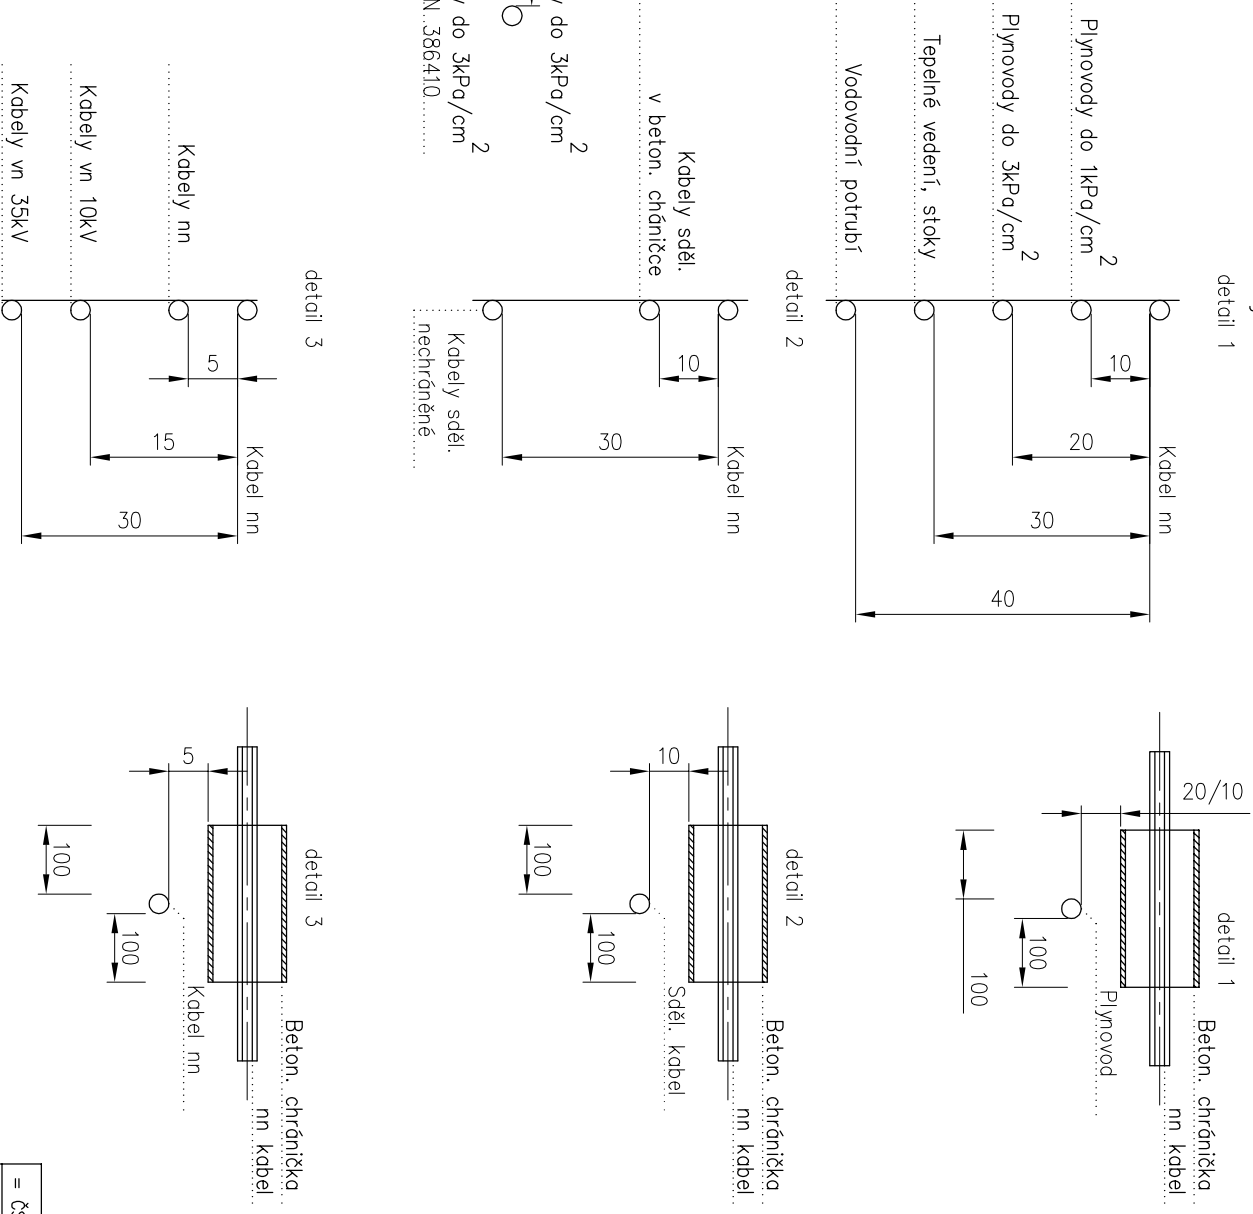

Vzdálenosti dle ČSN 73 6005
uvedeno v cm.

Qline a.s. Varenská 3101/49 702 00 Ostrava	projektant 09/2020	kreslil 09/2020	kontroloval 09/2020	investor Město Petřvald	okce Kanalizace Podlešť Čerpačův stanice ČS10 DSO 08.3 ČS10 – přípojka NN	výkres Souběhy a křížení	zakázkové č. 20032	arch. číslo 20021/ 213	stran 1
	Čáp	Čáp	Česlík						strana 1

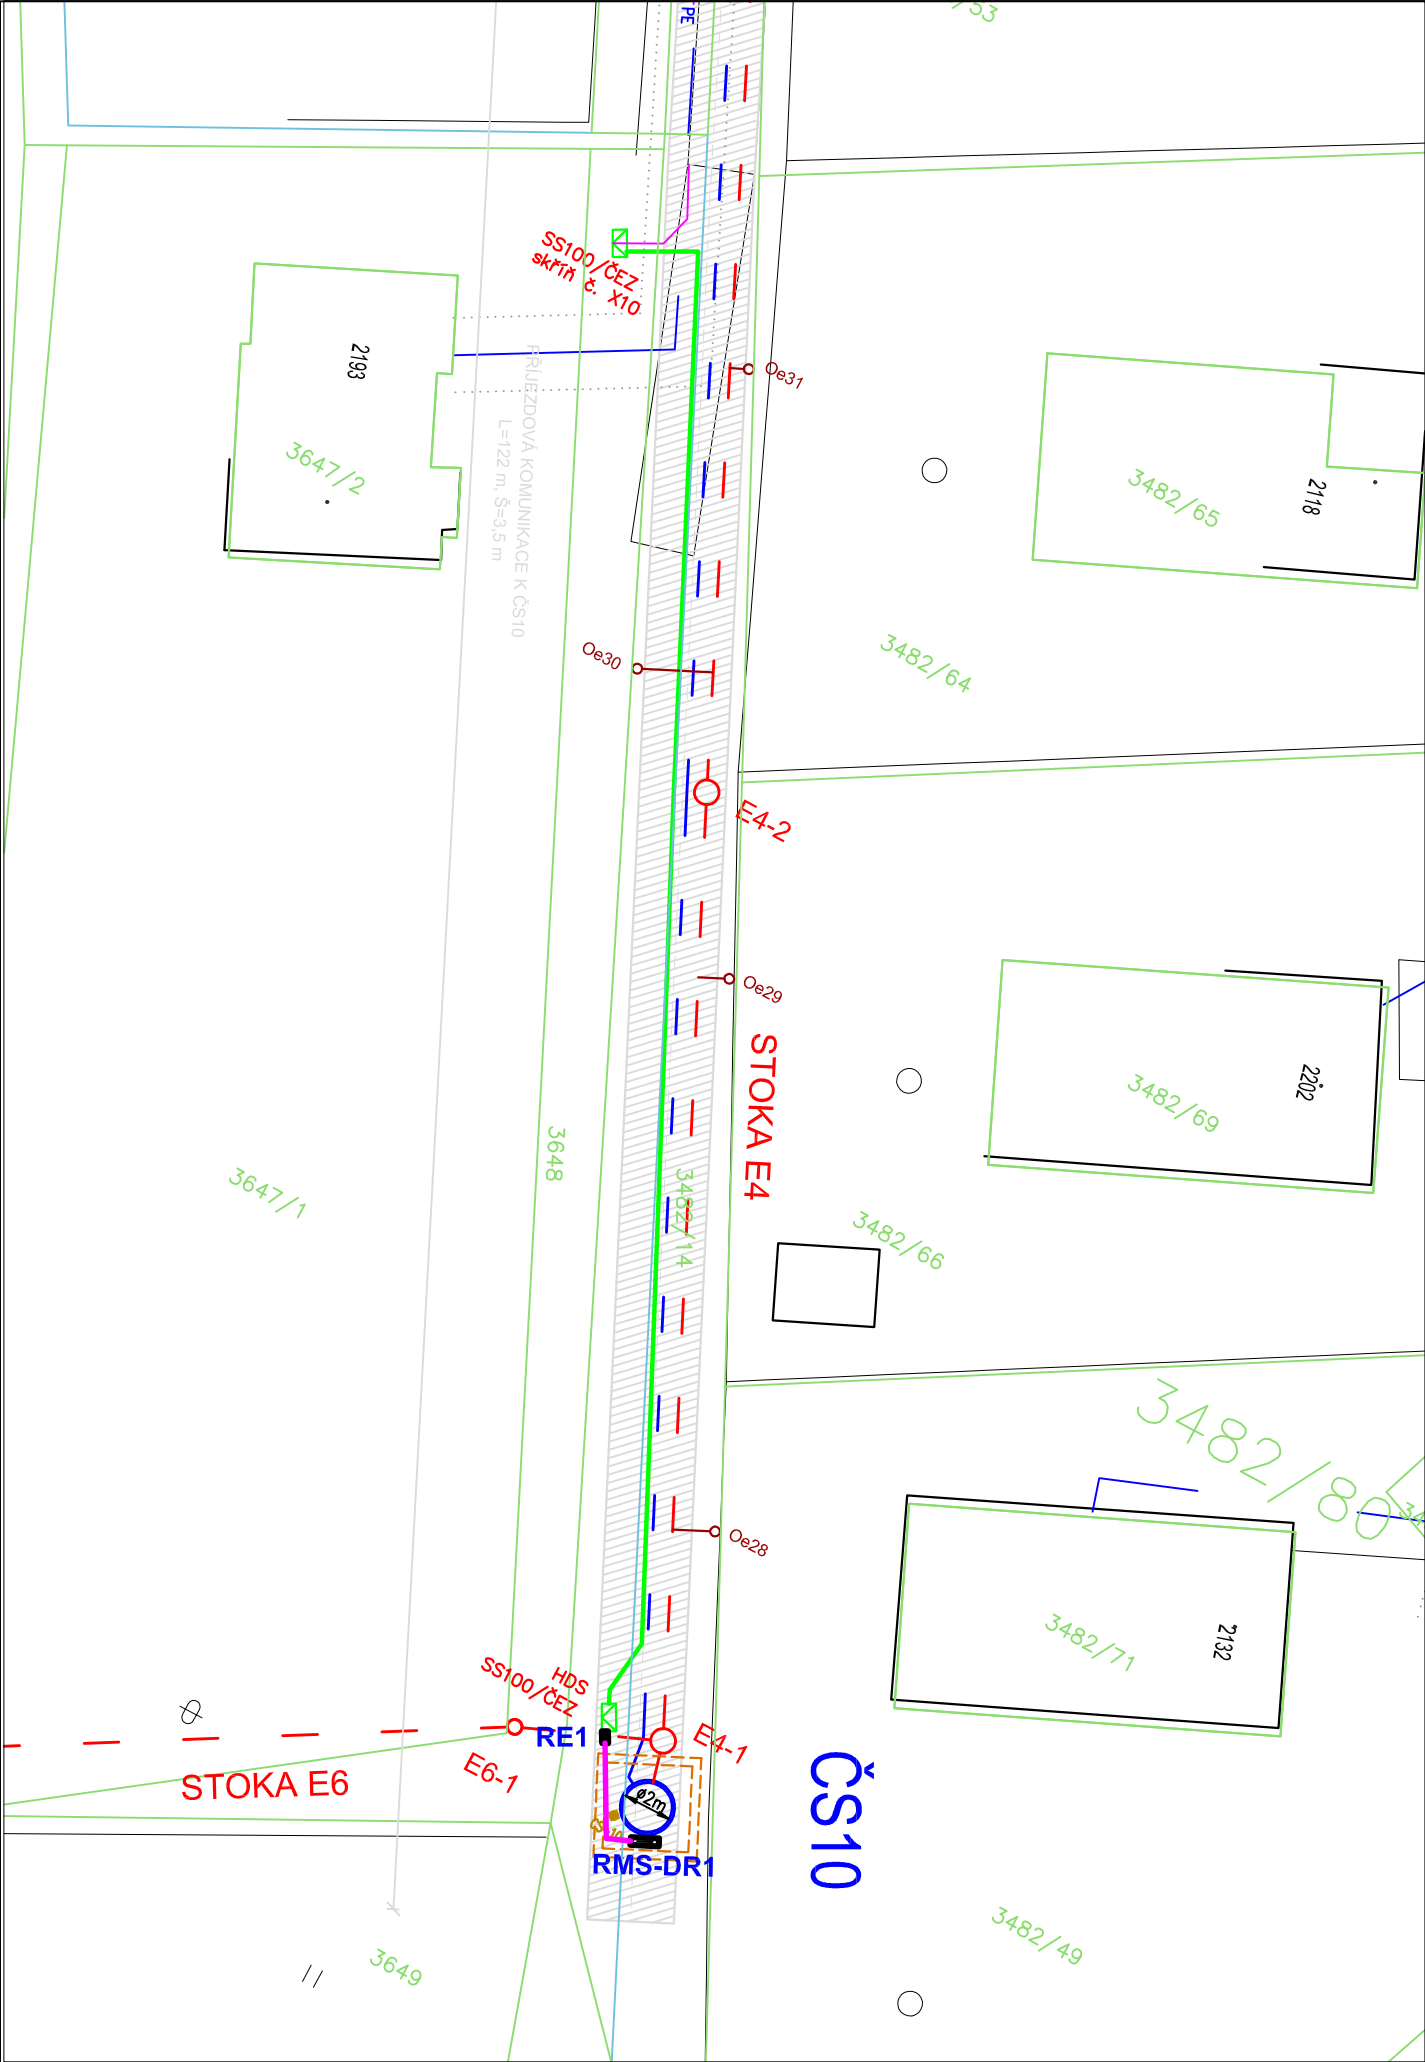

LEGENDA - navržené sítě:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- o Š-B10 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- o a1 OBOČKY KE SPLAŠKOVÝM PŘÍPOJKÁM
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VYTĚLAK
- PŘÍPOJKA NN K ČS
- PŘÍPOJKA NN K ČS - PROJEKTUJE A DODÁVÁ ČEZ
- o ČS ČERPAČÍ STANICE

LEGENDA - stávající sítě:

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL CETIN - NADZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL CETIN - PODZEMNÍ
- PLYNOVOD VTL
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KABEL NN NADZEMNÍ
- KABEL NN PODZEMNÍ
- KABEL VN NADZEMNÍ



VYSKVS

SOURSYS

3	PZ3	DZ3	KZ3
2	PZ2	DZ2	KZ2
1	PZ1	DZ1	KZ1
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁL

ZPRACOVATEL: **Qline**

Qline a.s., Ostrava, ulice Várenská 49

702 00

Tel.: 59 66 57 250

E-mail: qline@qline.cz

www.qline.cz

PROJEKTANT: **LUDĚK ČAP**

VYPRACOVAL: **LUDĚK ČAP**

HIP: **Ing. MARTIN JONŠŤA**

INVESTOR: **Město Petřov, náměstí Gen. Vítězka 2511, 735 41 Petřov**

OBJEDNATEL: **Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, pracoviště Ostrava, Várenská 49, 730 02 Ostrava**

STAVBA: **KANALIZACE PODLESI**

FORMÁT: **34x44**

DSO 08.3 ČS10 – přípojka NN

DATUM: **09/2020**

STUPEŇ PD: **DSP+DPS**

ARCHIVNÍ ČÍSLO: **20021**

VÝKRES: **SITUAČNÍ SCHÉMA FUNKČNÍCH CELKŮ PŘÍPOJKY NN**

MĚŘÍTKO: **1:200**

ČÍSLO VÝKRESU: **221**