


<p>Nápislec rozvod, napěťová soustava, ochrana před úrazem el.proudem :</p>	<p>Provozní soustava : 3 x 230/400V, 50Hz</p> <p>Napěťová soustava : 3MPE, AC 400/230V/TN-S</p> <p>- třítřásová soustava s uzemněným nulovým bodem a samostatným ochranným (PE) a středním (N) vodičem.</p>
<p>Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - ochrana před úrazem el.proudem (ČSN EN 61740 ed.3):</p>	<p>Zabránění ochranné izolace před dotykem živých částí dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3, čl.4.1.1.2 :</p> <p>Zabránění izolační živých částí, přepětí, krátkých zkratů</p> <p>Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.4.1.1.3 :</p> <p>Doplňková ochrana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - proudový chránič s I_{Δn} 30mA u závěsek, jeřábůž v nepracující 32A a křesle jsou používány jako u mobilní zařízení pro venkovní použití, jeřábůž in je menší než 32A u dalších určených obvodů - v určitých prostoroch doplnění ičím ochranným pospojováním.

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	SKUPINA OSVĚTL. DLE CSN EN12464-1	Em /lx/	UGR	Uo	Ra
1	ZÁDVEŘÍ	5,26/17	100	25	0,4	80
2	TECH. MÍSTNOST	5,31	200/300	25/22	0,4	80
3	BUFET	6,21	300	22	0,4	80
4	CHODBA, SCHODIŠTĚ	5,36/17/8	100/150	25	0,4	80
5,1,2	CHODBA, ŠATNY	5,36/17/5,2,4	100/200	25	0,4	80
6,1,2	CHODBA	5,36/17/5,26,2	100/500	25/19	0,4/06	80
7	ŠKOLNÍK	5,2,4,4r	300	22	0,6	80
8	ŘEDITELNA	5,26,2	500	19	0,6	80
9	SEKRETARIÁT	5,26,2	500	19	0,6	80
10	CHODBA	5,36/17	100	25	0,4	80
11	KUCHYŇKA	5,21,r	300	22	0,4	80
12	UMÝVÁRNA	5,2,4	200	25	0,4	80
13,1,2	WC	5,2,4	200	25	0,4	80
14	KANCELAŘ EKONOM	5,26,2	500	19	0,6	80
15	SKLAD / TECH. MÍSTNOST	5,31	200/300	25/22	0,4	80
16	KANCELAŘ ZASTUPCE ŘED.	5,26,2	500	19	0,6	80
17	KANCELAŘ VÝCH. PORADCE	5,26,2	500	19	0,6	80

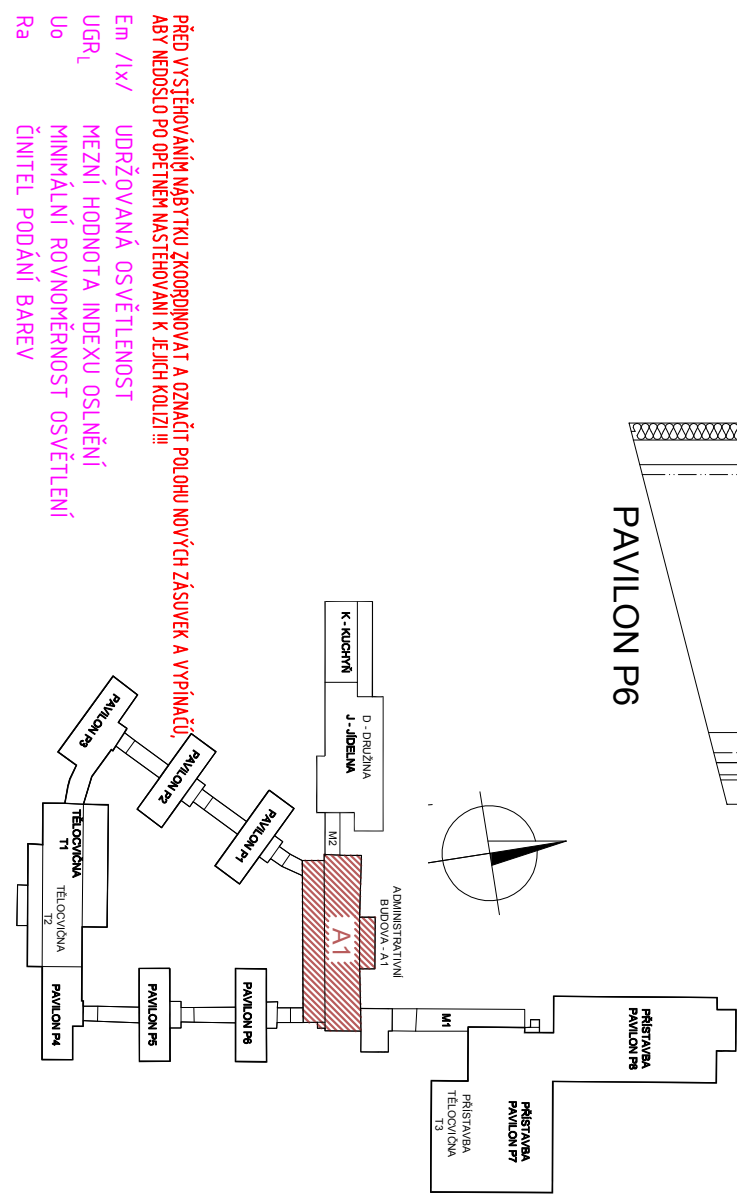

ZOPROJEVNĚNÍ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENEK NOVÁK - NOVEL Odborně technická a projektová kancelář A. Gavlasova 11/32, 700 30 Ostrava Tel.: +420 603 448 517, nove@iscet.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY :	Školní 246, 735 41 Petrárd	
STAVEBNÍK :	Město Petrárd, nám. Gen. Vítěchova 2511, 735 41 Petrárd	
KACE/ NÁZEV :	15 ŠKOLNÍ 246, 735 41 PETÁRD REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE Dokumentace pro provádění stavby	
OBJEKT/ ČÁST :	A1 - Administrativní budova	
OBŠAH :	PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUD	
	1:75	03