


ÚPRAVA VODOVODU
PE100 SDR11, d110x10,0mm – 14,0 m


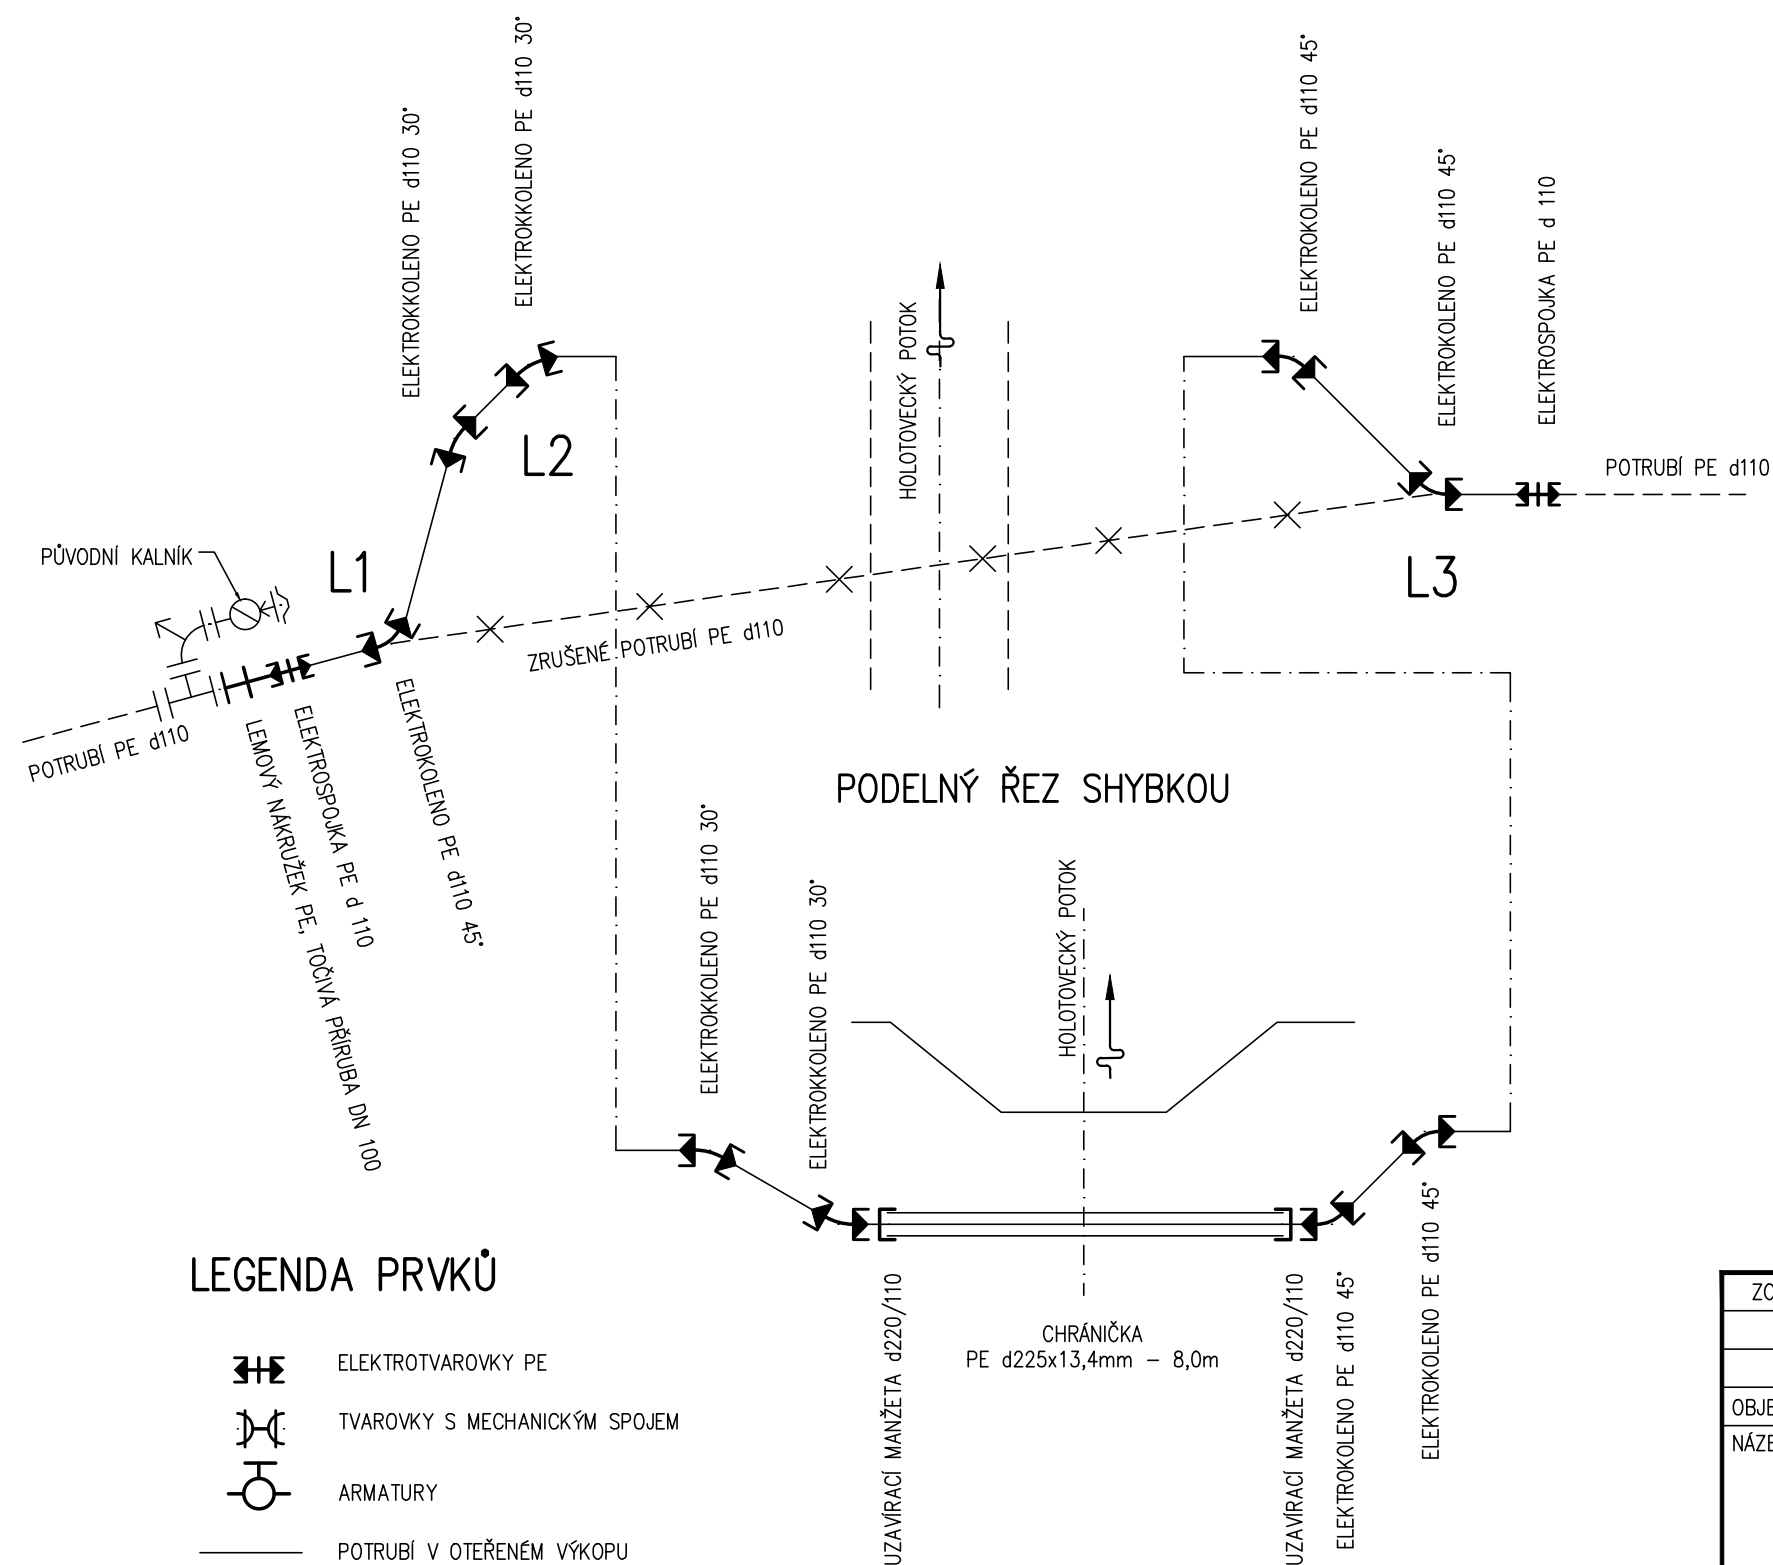


LEGENDA PRVKŮ

- ELEKTROTVAROVKY PE
- TVAROVKY S MECHANICKÝM SPOJEM
- ARMATURY
- POTRUBÍ V OTEŘENÉM VÝKOPU
- PŮVODNÍ POTRUBÍ
- PŮVODNÍ ARAMTURY A TVAROVKY

ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

KÓTOVÁNO V MM

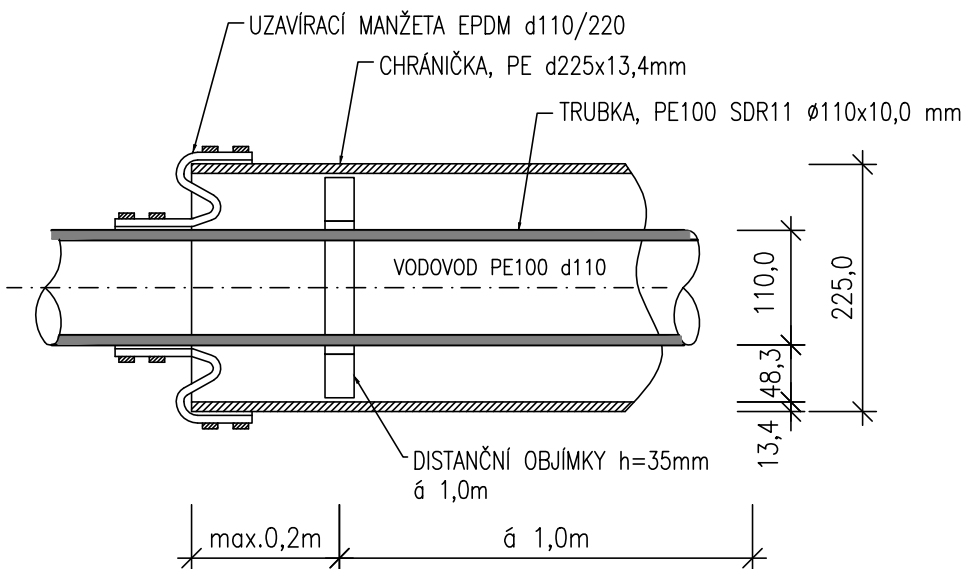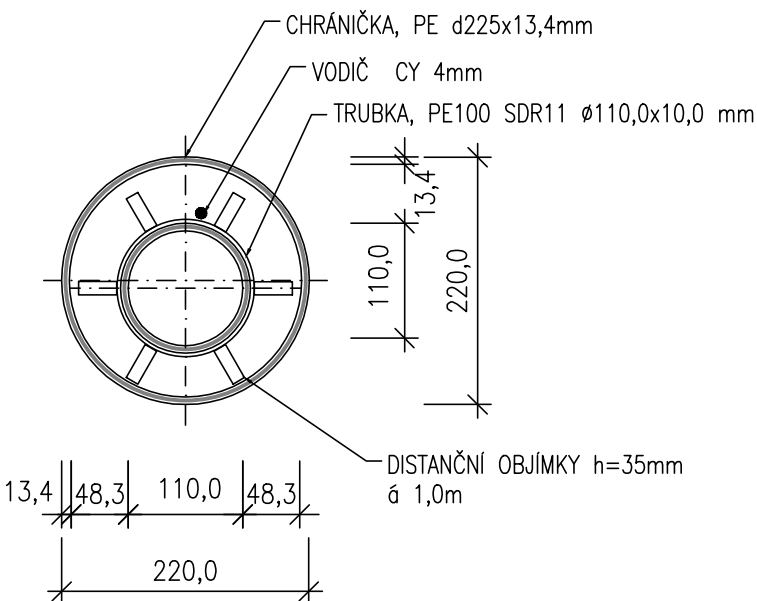

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	RECHTIK PROJEKT VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY	
Ing. J.RECHTIK	Ing. J.RECHTIK				
OBJEDNATEL: Město Petřvald				DATUM	05/2022
NÁZEV: Most ev.č. M2 přes Holotovecký potok na ul. V Zimném dole v Petřvaldu				STUPEŇ	PDPS
ČÁST: ÚPRAVA VODOVODU				ČÍS. ZAKÁZKY	13-02/2021
OBSAH: KLADEČSKÝ PLÁN				POČET FORMÁTŮ	2 x A4
				MĚŘÍTKO	-
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.V.
				13-02/2021	05

RECHTIK – PROJEKT, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, tel.596 618 468, e-mail. rechtek-jrp@volny.cz