



El. silový kabel NN do 1kV (vč. veřejného osvětlení) (ČSN 73 6005)

Křížení

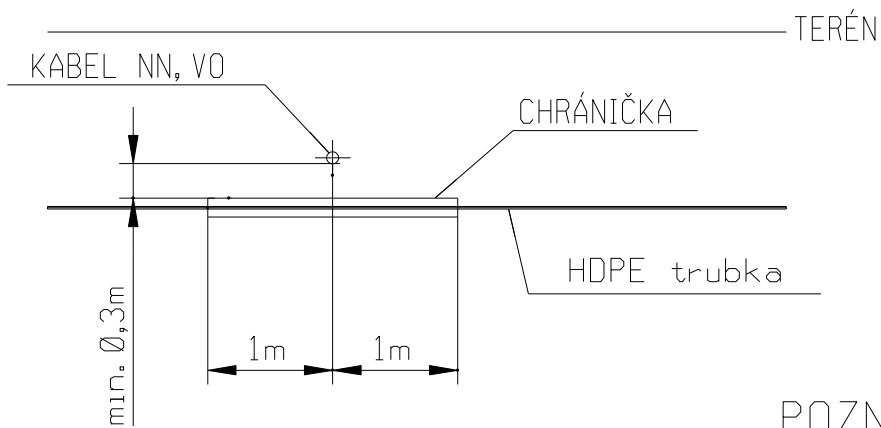

Souběh

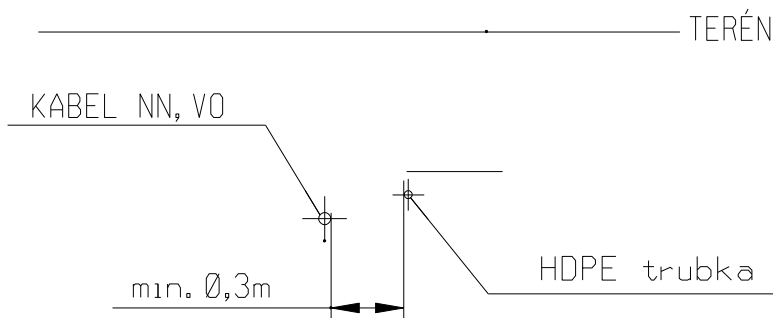


POZNÁMKA:


V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ HDPE TRUBIČEK DO BETONOVÉHO ŽLABU
LZE DLE ČSN 73 6005 SNÍŽIT VZDÁLENOST HDPE TRUBIČEK U KŘÍŽENÍ S KABELM NN A VO
NA 0,1m A U SOUBĚHU NA 0,1m.

Plynovod NTL, STL (ČSN 73 6005)

Křížení

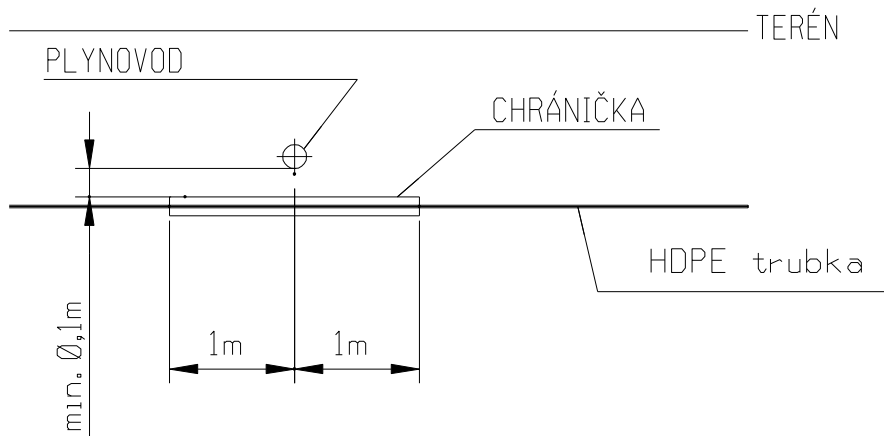

Souběh

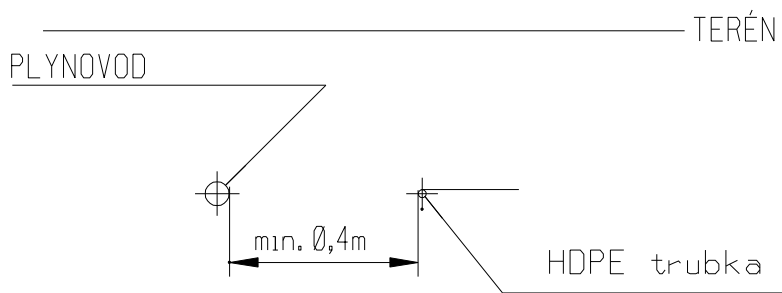

Pozn.: křížení VTL plynovodu provést dle TPG 702 04, tab. 7.
Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 736005 !

POVĚŘ. PROJ.:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	SCHVÁLIL:	 Kvapka 4. 778 00 Olomouc	
Huňka M.	Huňka M.	Ing. Březík V.	Huňka M.		
STAVBA:				STUPEŇ:	DÚR
Metropolitní síť - Město Petřvald - II. etapa				ZAK. Č.:	41190098
				DATUM:	12/2020
				MĚŘÍTKO:	- - - (formát 1xA3)
INVESTOR: Město Petřvald, nám. Gen. Vichěrka 2511, 735 41 Petřvald				VÝKRES Č.:	
Charakteristické řezy				D.2.3	