




PROVEDENÍ ZÁKLADU SADOVÉHO STOŽÁRU - I SKLÁPĚCÍHO
(M 1:20)

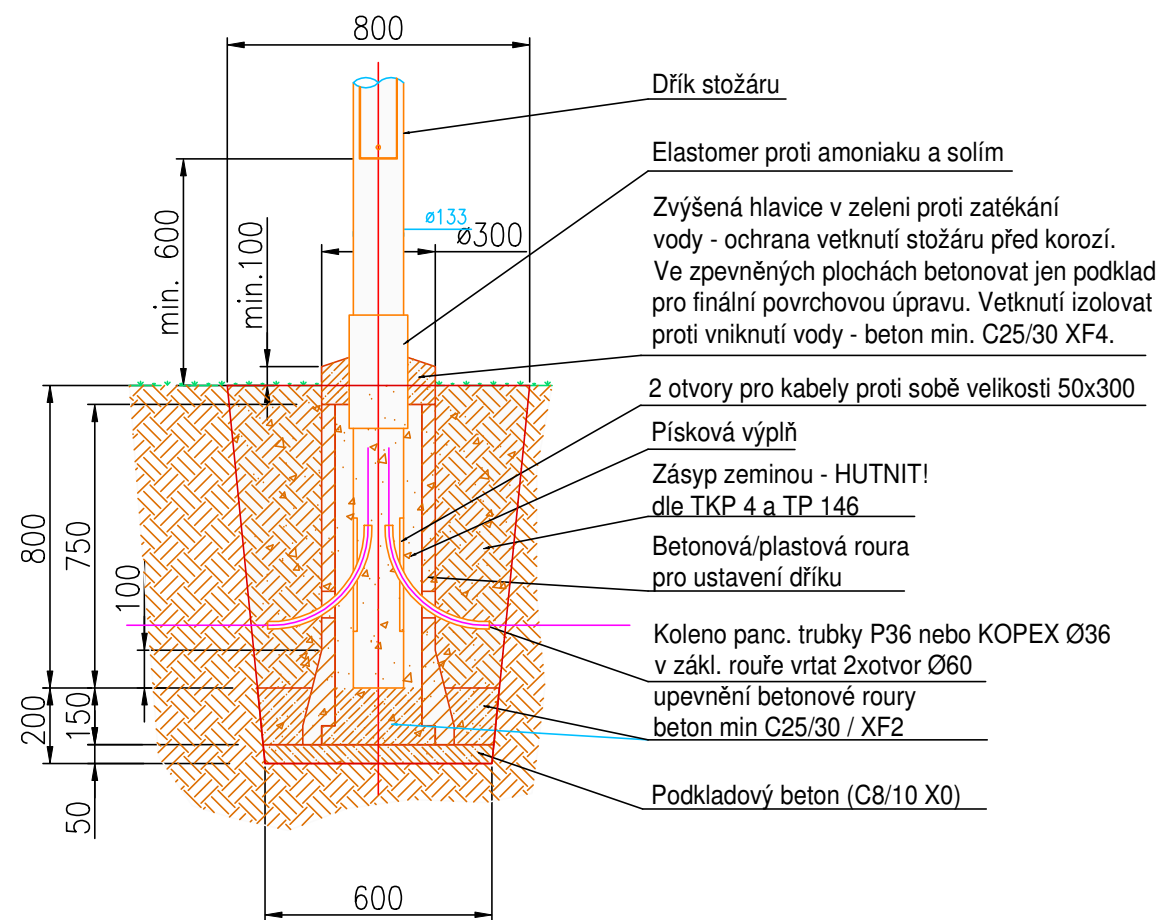

Trasa VO
v zeleni

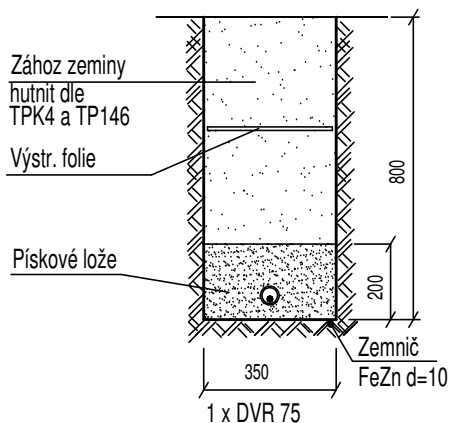

Trasa VO
prostup pod komunikací

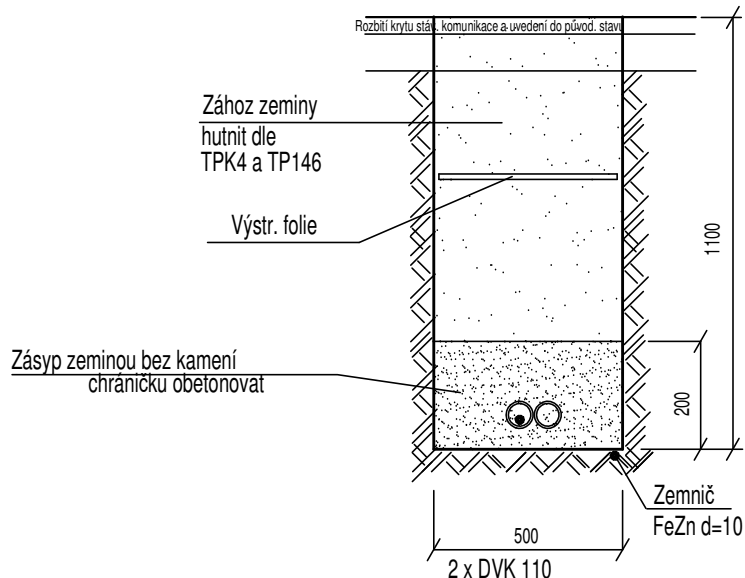

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI "L" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m] PODLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO			NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH	PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV			DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON. CHRÁNICÍCH			
SILOVÉ KABELY	1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹¹⁾	0,50	0,30
SDĚL.KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH		0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹¹⁾	0,50	0,30

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H" PŘI KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m] PODLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON. CHRÁNICÍCH			
SILOVÉ KABELY	1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10 ²⁾	0,10 ²⁾	0,40	0,20	0,30 ³⁾	0,30	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10 ²⁾	0,20 ²⁾	0,40	0,20	0,50 ³⁾	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10 ²⁾	0,20 ²⁾	0,40	0,20	0,50 ³⁾	0,50	1)
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10
SDĚL.KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH		0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10

±0 = 0,000 mm SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALŤ P.V.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

ING. JAN HAVLÍČEK

NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

TEL. : 602 834 972

E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz

VYPRACOVAL: JIŘÍ GRENDYSA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JIŘÍ GRENDYSA

INVESTOR:

MĚSTO PETŘVALD

NÁM. GEN. VICHKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93

UMÍSTĚNÍ:

PETŘVALD, K.Ú. PETŘVALD U KARVINÉ, PRAC.Č. 5625/1, 5623, 5624

STAVBA:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PARCELE Č. 5625/1 V K Ú PETŘVALD

VÝKRES:

SO 04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Vzorové řezy



STUP.P.D.

DPS

DATUM

9/2019

FORMÁT

2 x A4

MĚŘÍTKO

1:100

Č.v.

D.2.1.b.02