




Trasa VO
chodník

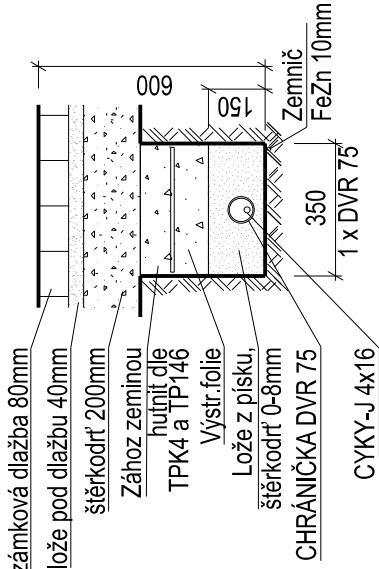

Trasa VO
sjezd

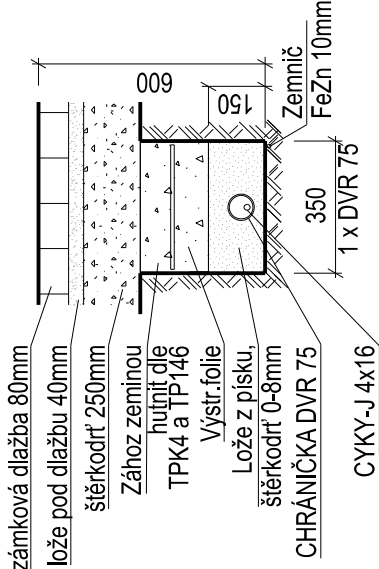

Trasa VO
prostup pod komunikací

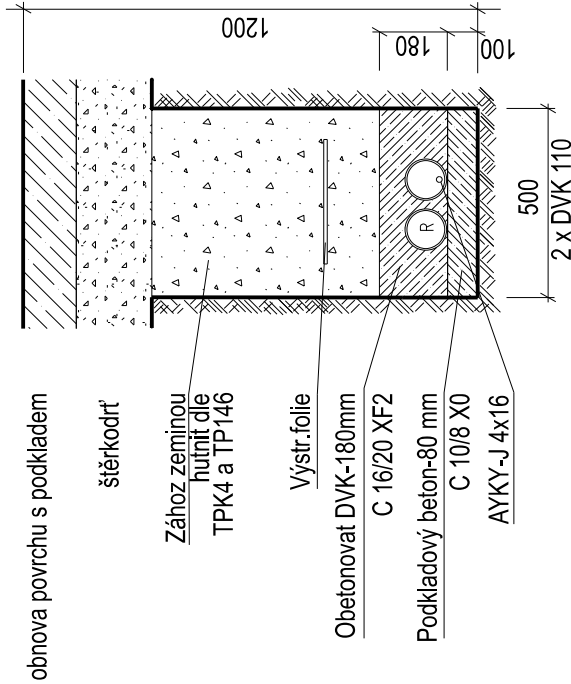

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI "L"
PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m] PODLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SPEŠOVACÍ KABELY		PLNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRAŇNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRAŇNÍKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRAŇNÉ	V BETON. CHRAŇNÍKÁCH		
	SÍLOVÉ KABELY	1 kV	35 kV	NECHRAŇNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRAŇNÍKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRAŇNÉ	V BETON. CHRAŇNÍKÁCH		
SÍLOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,30	0,50
	10 kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,70	0,50
	35 kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	1,00	0,50
SDĚL. KABELY-NECHRAŇNÉ		0,30	0,80	0,80	10)		0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50
											0,30
SDĚL. KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRAŇNÍKÁCH		0,10	0,30	0,30	10)		0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50
											0,30

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H"
PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m] PODLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SPEŠOVACÍ KABELY		PLNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRAŇNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRAŇNÍKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRAŇNÉ	V BETON. CHRAŇNÍKÁCH		
	SÍLOVÉ KABELY	1 kV	10 kV	NECHRAŇNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRAŇNÍKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRAŇNÉ	V BETON. CHRAŇNÍKÁCH		
SÍLOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10-2)	0,10-2)	0,40	0,20	0,30
	10 kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10-2)	0,20-3)	0,40	0,20	0,30
	35 kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10-2)	0,20-4)	0,40	0,20	0,50
SDĚL. KABELY-NECHRAŇNÉ		0,30	0,80	0,80	14)		0,10	0,10	0,20	0,50	0,10
											0,20
SDĚL. KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRAŇNÍKÁCH		0,10	0,30	0,30	14)		0,10	0,10	0,20	0,15	0,20
											0,10

INVESTOR:	MĚSTO PETŘVALD, NÁMĚSTÍ GEN. VÍCHERKA 2511, 735 41 PETŘVALD	PROIN projektční inženýrská kancelář S.r.l.O. Siarobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ GRENDYSA		
PROJEKTANT:	DAVID GAVENDA	STUPEŇ PD	DPS
AKCE:	OPRAVDA CHODNÍKU VČETNĚ VÝMĚNY KABELU VO U SILNICE I/59, k.ú. PETŘVALD - ÚSEK Č.2	MĚŘÍTKO	1:20
VÝKRES:	VZOROVÉ ŘEZY	DATUM	6 / 2017
		ČÍSLO VÝKRESU	D 2.2