



VYZTUŽENÍ ŽB STĚN - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

M. 1:25

VODOROVNÁ VÝZTUŽ V LOŽNÝCH SPÁRÁCH 2ØR12, SVISLÁ VÝZTUŽ 2ØR12@250

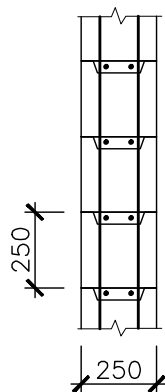

BETONOVÉ TVÁRNICE Š. 250MM

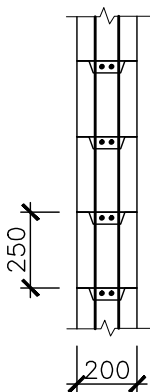

BETONOVÉ TVÁRNICE Š. 200MM

STUPEŇ VYZTUŽENÍ

| SVISLÉ KONSTRUKCE | | | |
|----------------------------|--------|------|----------------------|
| ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC | C16/20 | B500 | 80 KG/M ³ |
| | | | |
| | | | |

ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC Š. 250; 200MM

OCEL B500

BETON C16/20

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

| | | |
|--|---------|------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Petr Lindovský, Bezručova 476/1, Bílovec 743 01, IČ 74394665 | | |
| INVESTOR: MĚSTO PETŘVALD NÁM. GEN. VICHÉRKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93 | | |
| STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ, 735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ | STUPEŇ | DPS |
| | DATUM | 3/2020 |
| | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| VÝKRES: VYZTUŽENÍ ŽB STĚN - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ | 1:25 | D.1.2.c-07 |